


SZCZEGÓŁ PODEJŚCIA POD WODOMIERZ DLA POŁĄCZEŃ WODOCIĄGOWYCH DN 25–50 mm

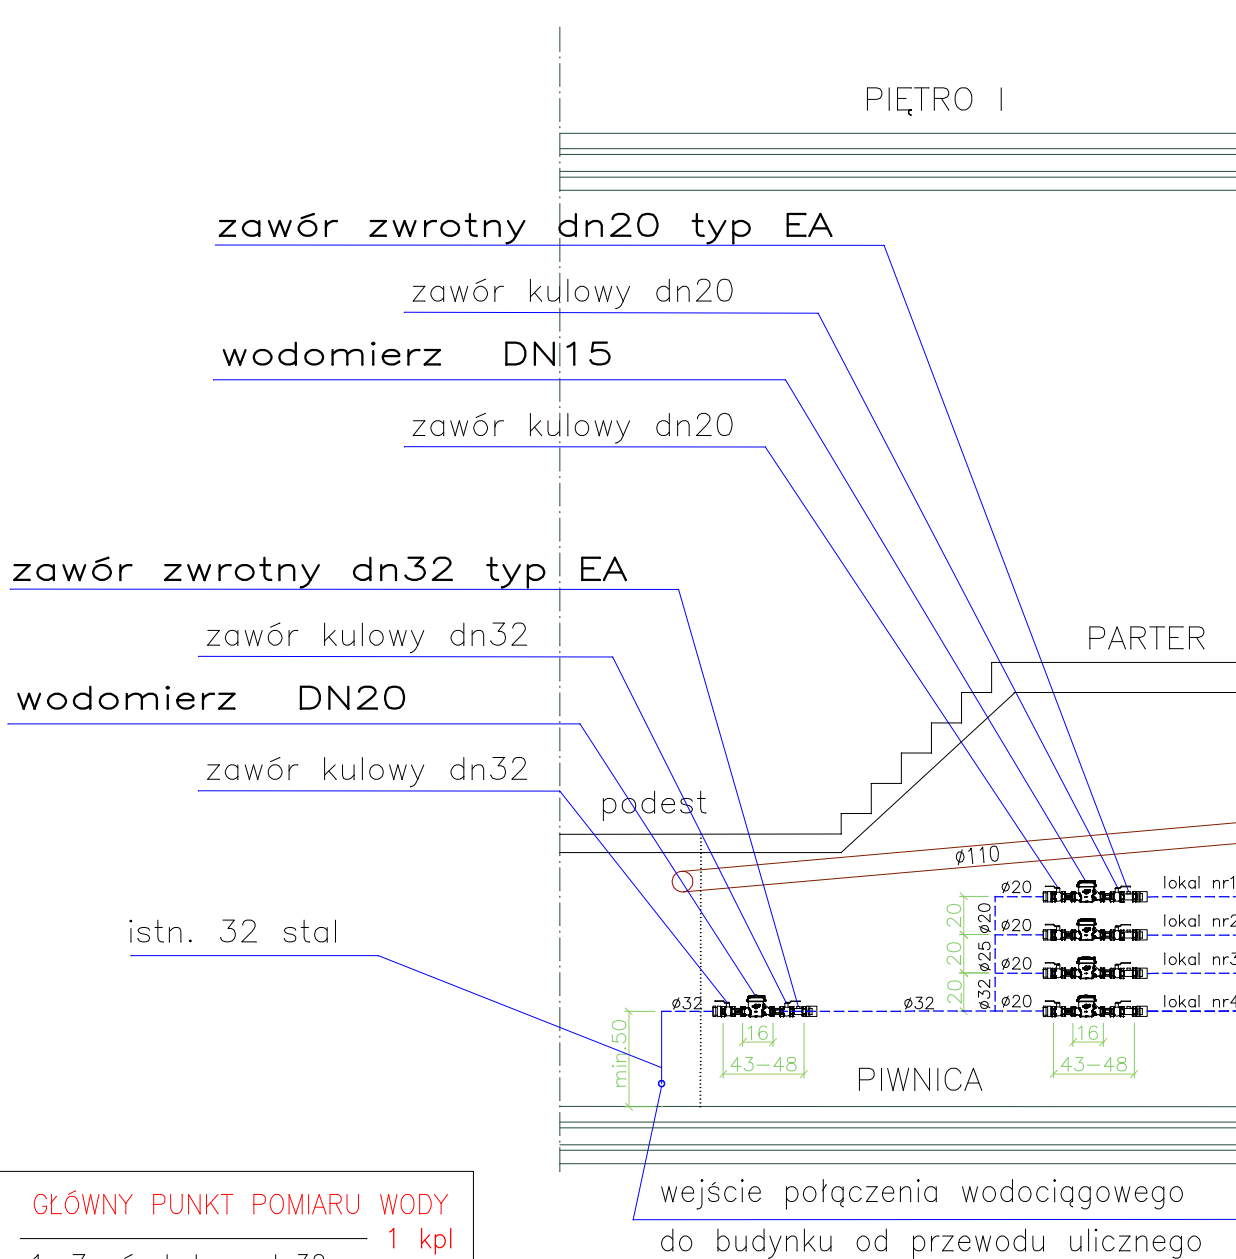

GŁÓWNY PUNKT POMIARU WODY

1 kpl

1. Zawór kulowy dn32
2. Wodomierz DN20
3. Zawór kulowy dn32
4. Izolator zwrotny dn32 typEA

LOKALOWY PUNKT POMIARU WODY

4 kpl

1. Zawór kulowy dn20
2. Wodomierz DN15
3. Zawór kulowy dn20
4. Izolator zwrotny dn20 typEA

Inwestor	Gmina Rawa Mazowiecka
Adres	Rawa Maz. Al. Konstytucji 3-go Maja 32
Obiekt	Budynek komunalny
Adres budowy	96–200 Rawa Mazowiecka, Kaleń 62.
Temat oprac.	Remont lokali mieszkalnych i termomodernizacja budynku komunalnego
Temat rysunku	SZCZEGÓŁ PODEJŚCIA POD WODOMIERZ(E)
Projektant:	techn. bud. Edward Zaremba
upr. bud. nr 18/86 Sk-ce	podpis
SKALA	wg opisu
data oprac.	06.2016
Nr rys.	S-4
Nr str.	11